

Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-С-20

Технические характеристики


Производительность, номинальная, м ³ /ч	20
Эффективная доза облучения при ном. Производительности, не менее, мДж/см ²	30 ¹
Потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления, м, не более	0,15
Рабочее давление, не более, МПа	1,0
Тип ламп	TUV-75
Количество ламп, шт.	7
Ресурс работы УФ-ламп, не менее, Ч	10000
Количество включений/выключений в течение срока Службы ламп, не более	1000
Потребляемая мощность, не более, Вт	630
Коэффициент мощности cos φ, не менее	0,52
Напряжение питания, ном., В	220
Объем камеры обеззараживания, л	61
Масса изделия, не более, кг	58

¹ Определяется физико-химическими и микробиологическими показателями исходной воды.
Коэффициент поглощения лучей 0,3

Комплектность поставки

Камера обеззараживания	1 шт
Блок питания и контроля работы облучателя	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Устройство промывки кварцевых чехлов УП-2	1 шт

Чертеж установки

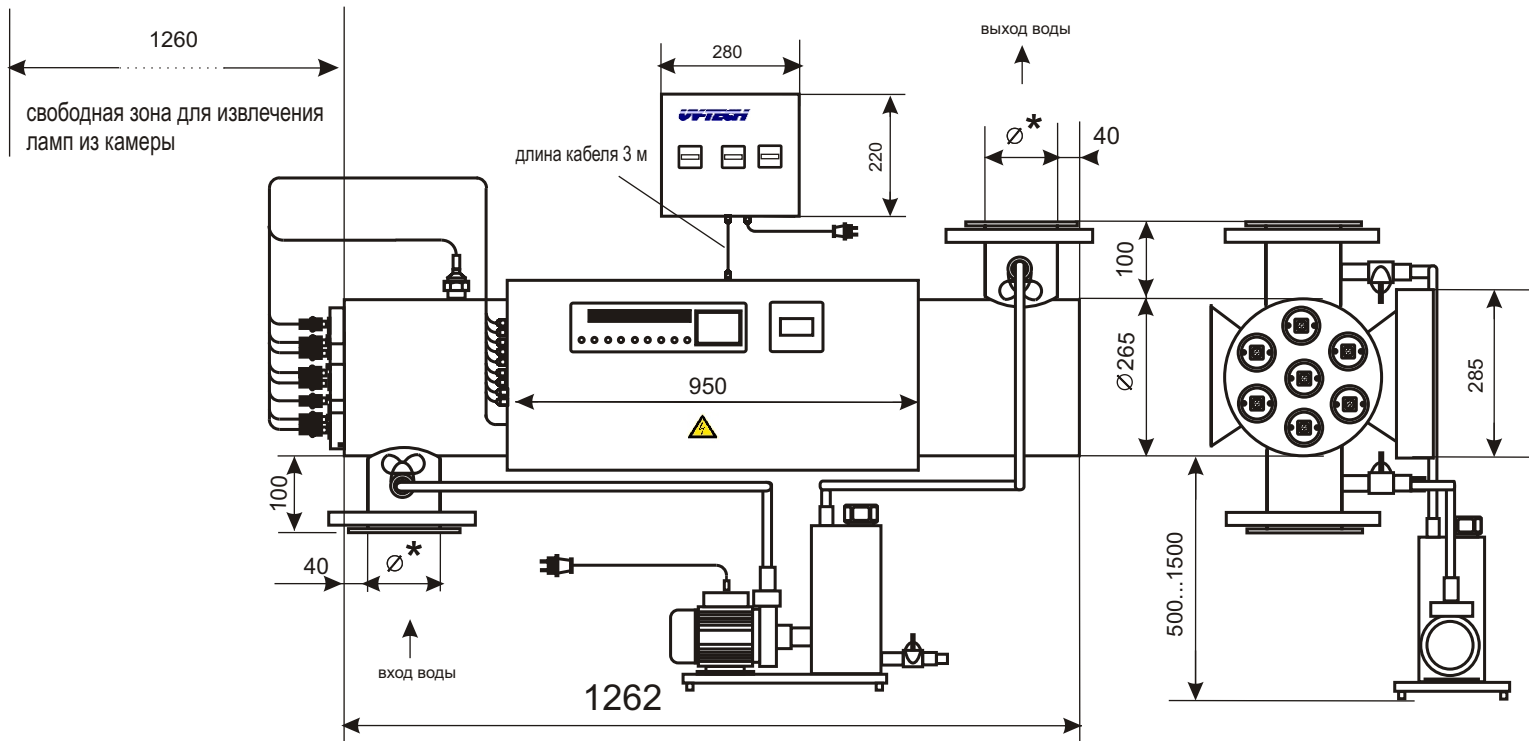

* ДУ присоединения изготавливается на основании технического задания по выбору заказчика: 80 мм, 100 мм, 125 мм. Штатный размер ДУ 100 мм

