



Производство оборудования для обеззараживания воды ультрафиолетом
ООО «УФ-ТЕХ». 141304, Московская обл. Сергиев Посад. Фабричная 12-а



Бесплатный номер по России: 8-800-100-71-40
Т/ф: +7-496-549-08-10, тел: +7-495-973-25-56

info@uv-tech.ru www.uv-tech.ru
skype:uv_tech http://uf-tech.pф

Наименование: установка обеззараживания воды под воздействием ультрафиолетового излучения
УОВ-УФТ-А-3-500-Ø210-Ду150 Применение: вода питьевая,
УОВ-УФТ-АС-3-500-Ø180-Ду100 Применение: вода сточная

Изготовитель: ООО «УФ-ТЕХ»

Нормативные документы, которым соответствуют изготавливаемые изделия:
Технические условия ТУ 4859-001-61580951-2009,
Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.32.013.E.005210.03.12
Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015 № РОСС RU.AM01.K00066
Декларация о соответствии безопасности машин и оборудования № TC RU Д-
RU.МЮ62.В.01056
Декларация о соответствии электрической безопасности № TC RU TC-
RU.МЮ62.В.00461



Характеристики обеззараживаемой воды: соответствие исходной воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, СанПин 2.1.5.980-00 и МУК 4.3.2030-05 по физическим и химическим показателям

Условия эксплуатации: установка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от +5⁰ С до +35⁰ С и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25⁰ С.
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Класс электробезопасности – 1 по ГОСТ 12.2.007-80.
Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:
- обеззараживающих секций IP 65 по ГОСТ 14254-80
- электрических шкафов IP 54 по ГОСТ 14254-80.

Основные технические характеристики:

Наименование	Единица измерен.	Исходная очищенная вода											
		питьевая вода						Бытовые и городские сточные воды					
Коэффициент пропускания водой УФ-лучей	%	Т > 90		Т > 85		Т > 80		Т > 70		Т > 65		Т > 60	
Эффективная доза УФ – облучения ²	мДж/см ²	25	40	25	40	25	40	30	65	30	65	30	65
Условная ¹ производительность,	м ³ /ч	180	112	150	90	85	55	60	27	54	22	30	14
Потери напора в зависимости от расхода воды через установку	м вод.ст.	1,54	0,62	1,1	0,48	0,46	0,2	0,22	0,08	0,17	0,04	0,08	0,02
Рабочее давление, не более,	кг/см ²	10											
Тип УФ - ламп / модель		ДБ-500 / GPHVA-1125T10											
К-во ламп,	шт.	3											
Напряжение питания, ном.	В	220											
Частота тока питающей сети	Гц	50											
Потребляемая мощность,	кВт	1,65											
Потребляемая мощность блока промывки	кВт	0,25											
Коэффициент мощности, не менее	Cos φ	0,96											
Количество вкл/выкл не более		5000											
Габариты камеры обеззараживания,	мм	1456x428x365						1456x378x320					
Габариты шкафа управления,	мм	910x350x80											
Система контроля работы «БСК-2»	мм	200x150x55											
Присоединительные размеры,	мм	Ду 150						Ду 100					
Объем камеры обеззараживания	л	38						28					
Общая масса,	кг	62						58					
Ресурс работы ламп, не менее,	час	12 000											

¹ Производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения

² Определяется физико-химическими и микробиологическими показателями качества подаваемой в установку воды

Комплектность поставки

Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Камера обеззараживания	1	
Блок питания облучателей (ЭПРА)	1	
Блок системы контроля БСК-2 с ЖК-дисплеем	1	
Блок промывки БП-2	1	
Термодатчик	1	
Датчик интенсивности УФ-облучения УФД-280	1	
Бокс с автоматическим выключателем	1	
Ключ для затяжки прижимной гайки	1	
Монтажная стойка	1	
ЗИП		(состав и количество согласовывается при заказе)
Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды	1	
Упаковка	1	

Конструкция и описание:

Камера обеззараживания выполнена из нержавеющей стали 12х18н10т для пищевого применения. Внутри корпуса, через герметизирующие манжеты, крепятся кварцевые трубы, внутри которых установлены амальгамные бактерицидные лампы. Установка снабжена датчиком потока ультрафиолета (УФ - датчик) и термодатчиком. Камера оснащена блоком промывки кварцевых чехлов.

Блок питания облучателей (ЭПРА), изготовлен отдельным узлом и соединен кабелем с камерой обеззараживания.

Компьютерная система контроля работы "БСК-2" монтируется в блоке питания и соединена кабелем с блоком управления с ЖК-дисплеем, на который выводится визуальная информация и звуковая сигнализация, который сообщается по средством протокола RS-485, и может быть установлен с удалением от блока контролера с длиной кабеля до 200 м или по радиоканалу, а также отображать информацию сразу с 6-ти блоков контролера в базовом исполнении, а при специальном до 100 и имеет USB разъем для подключения к ПК. Отображаемая информация на ЖК-дисплее:

- световая и звуковая сигнализация о неисправности работы каждого облучателя или выходе его из строя,
- уровень интенсивности УФ – облучения,
- время работы каждой лампы,
- количество включений облучателей
- температура воды в камере обеззараживания и автоматическое выкл. при перегреве
- давление в системе
- работа механической системы очистки кварцевых чехлов (CAO)



На заказ установка комплектуется системой автоматической очистки (CAO) кварцевых чехлов с электродвигателем.

Включение CAO происходит через 1000-1500 часов работы и/или при падении мощности УФ-излучения до уровня «мин.»

Внутри камеры обеззараживания на направляющих установлены 2 диска с очищающими скребками.

Эл.привод механической очистки через редуктор передает вращение трапецеидальной резьбе, которая заставляет диски двигаться вдоль кварцевых чехлов.

В CAO применяются двусторонние стеклоочистители, благодаря которым устраняется риск образования органических и неорганических отложений на защитных кварцевых трубках. Сами очистители, которые изготовлены из фторопласта, устойчивы к ультрафиолетовому излучению высокой интенсивности. Расчетный срок службы фторопластовых скребков 24 мес.




Редуктор механической системы очистки кварцевых чехлов CAO

Оборудование изготавливается в 2-х вариантах.

Исполнение «Г» серийно, исполнение «И» и «П» под заказ


Горизонтальное расположение серийно, вертикальное под заказ

Гарантия: 18 месяцев

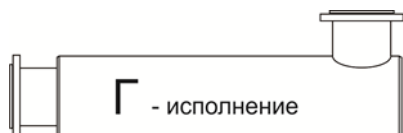

УОВ-УФТ-А-3-500-Ø210-Ду150 Применение: вода питьевая

блок системы управления
и контроля с ЖК дисплеем БСК-2
Длина кабеля 5 м.
На заказ до 100 м

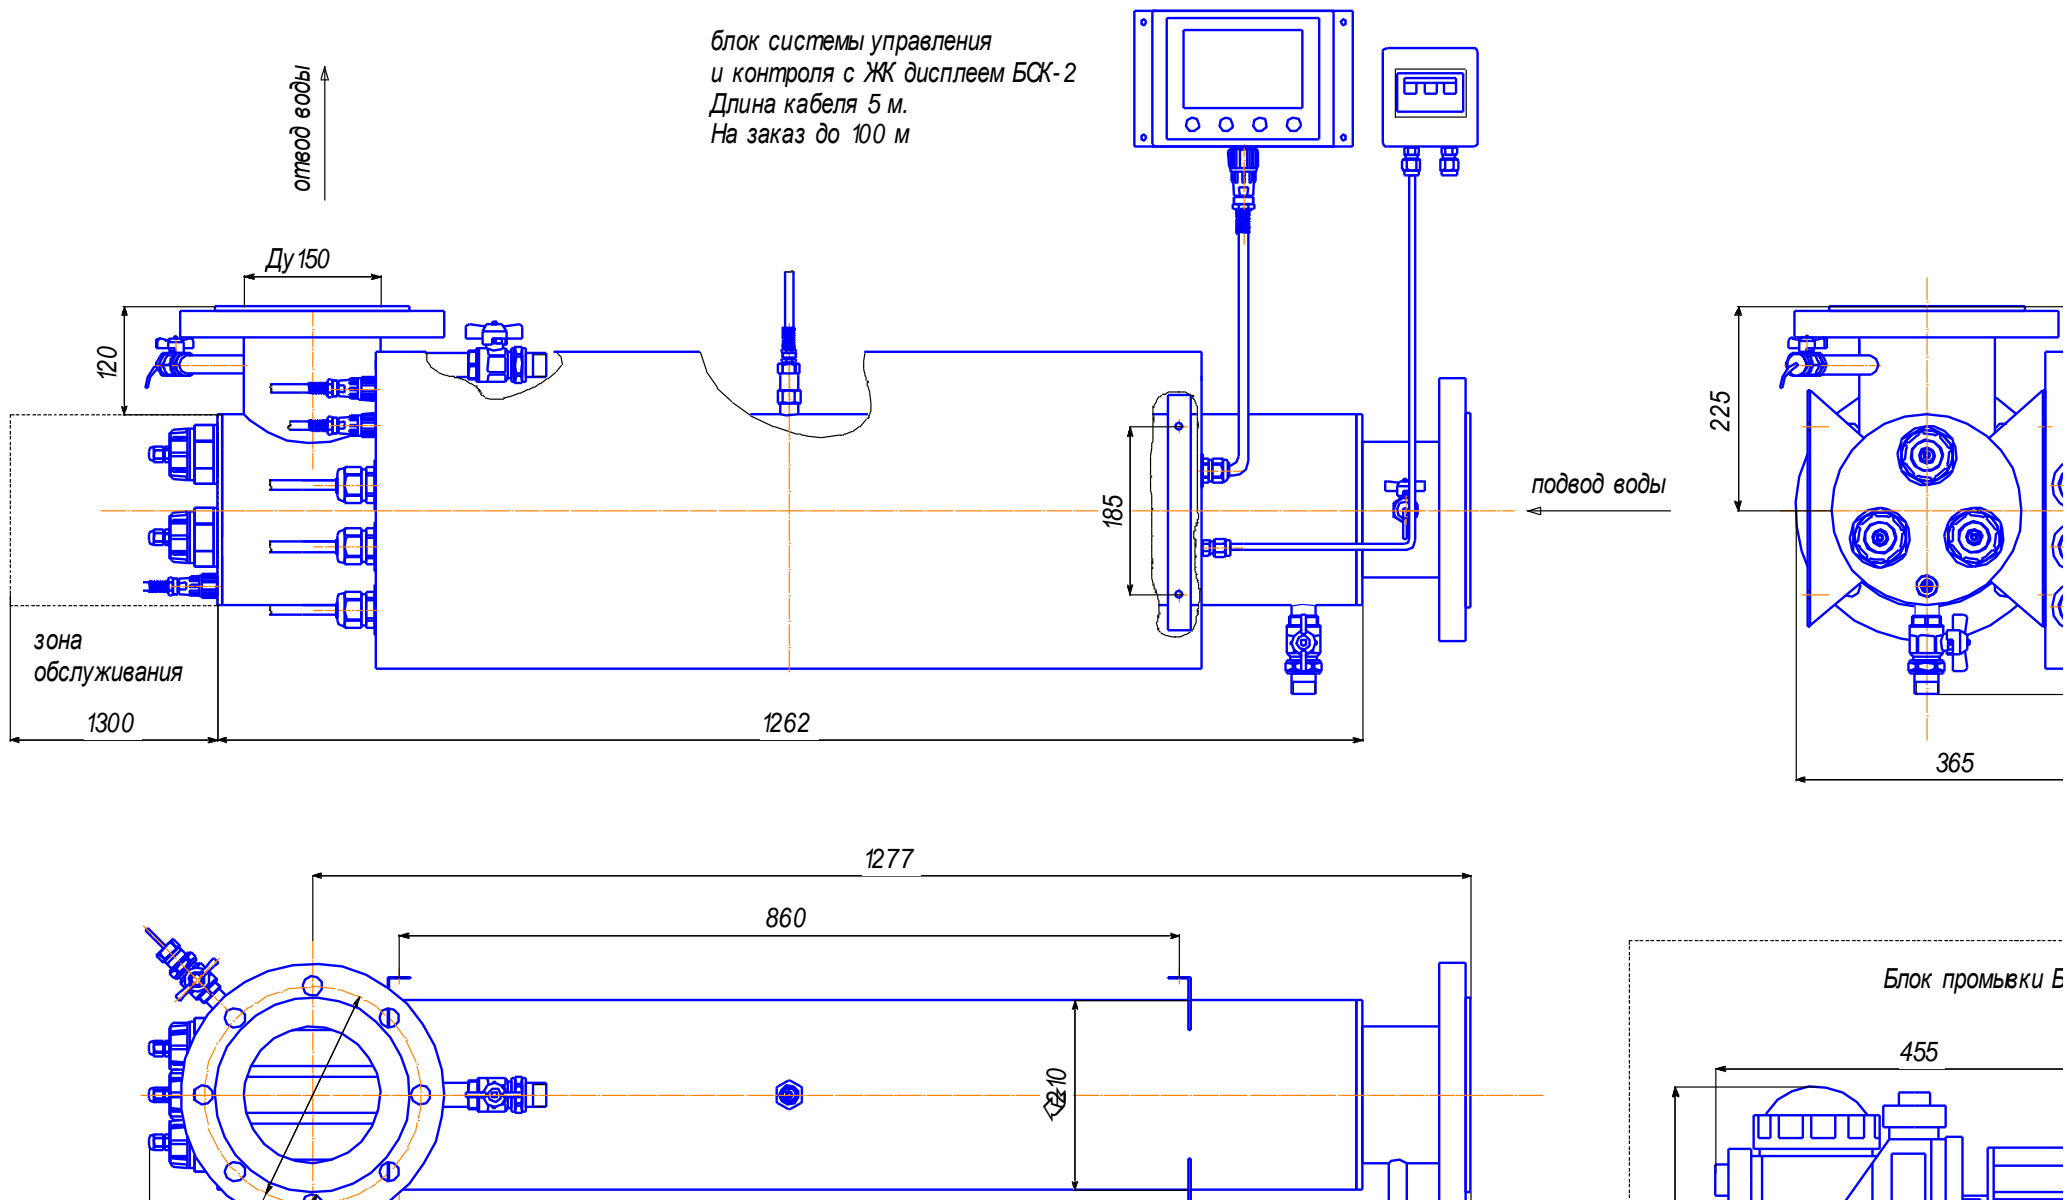

УОВ-УФТ-АС-3-500-Ø180-Ду100 Применение: вода сточная

блок системы управления
и контроля с ЖК дисплеем БСК-2
Длина кабеля 5 м.
На заказ до 100 м

